



## نمای مقابله تابلو بدون حفاظ

## نمای مقابله تابلو با حفاظ

ابعاد سینی تابلو و چیدمان پیشنهادی

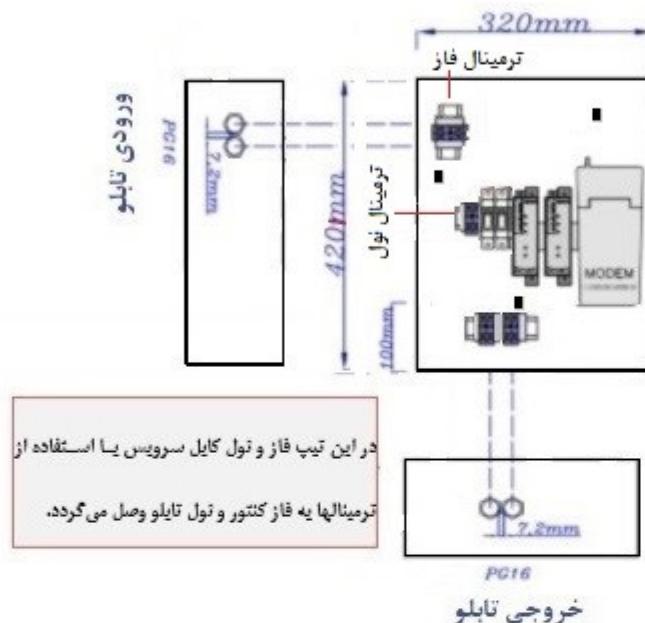

ابعاد بیرونی تابلو

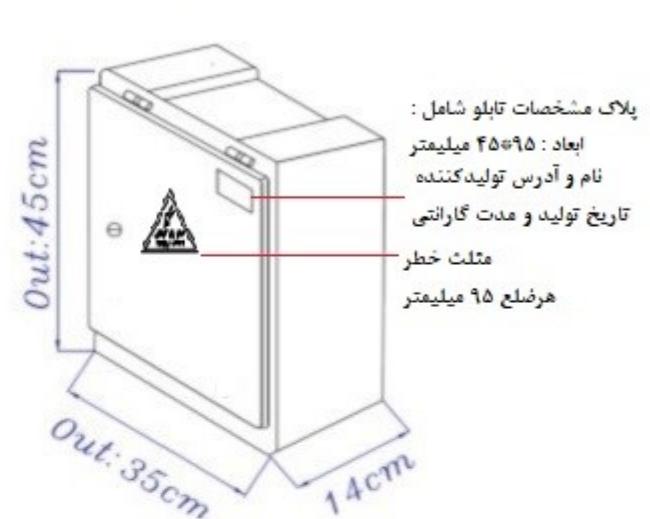

توضیحات:

طرح فوق جهت نصب دو دستگاه کنتور ریلی در فضای باز تهیه گردیده است. چنانچه فقط یک دستگاه کنتور مورد نیاز باشد. به تناسب از تعداد ترمینالهای ورودی و خروجی، فیوزها و کنتور و گلندهای ورودی و خروجی، کاسته خواهد شد.

جنس صفحه محافظه از نوع PVC سخت می باشد و جهت اتصال آن به فریم از مهره های خروصی (۳ عدد) با قابلیت پلمپ استفاده شده است. مقطع سیم های اصلی ۶ و سیم های تغذیه ۱ می باشد

در تابلو ۲ کنتوره، ترمینال ورودی شامل دو ترمینال نول (آبی) و دو ترمینال فاز (طوسی) می باشد:

و در ترمینال خروجی توالي ترمینالها بصورت فاز-نول-ارت-نول-فاز خواهد بود. (۵ عدد)

(تریب رنگ: طوسی-آبی-زردیابیز-آبی-طوسی) و نول ها و ارت باستی از طریق جمیر (کوپل) اتصال داده شوند.

نکته: برای حالت تک کنتوره تعداد ترمینالهای ورودی ۲ و خروجی ۳ عدد می باشد.

توالي رنگ ترمینالها در این حالت در ورودی آبی-طوسی و در خروجی زردیابیز-آبی-طوسی است که ترمینال نول (آبی) و ارت (زردیابیز) باستی از طریق جمیر (کوپل) اتصال داده شده باشند.

خطوان:

۱

۰۷/۰۲/۱۲

۲

منسوبه سیم:

-

-

-

تصدیق شده:

-

-

-

تصدیق ریسرابیشن:

-

-

-

تایید کننده:

-

-

-

تابلو کنتور کامپوزیت ریلی (یک و دو دستگاه)

قابل نصب در فضای باز (داخل ملک مشترک)

